



Manual de instruções

TRANSMISSOR DE BAIXA PRESSÃO


Versão 4.0 - 24/03/2025

1. Visão geral

O transmissor de pressão da AERIS monitora níveis de pressão diferencial entre -500 e 500PA.

Possui duas linhas, uma com alimentação 24Vac/dc (**TC2x**) e outra com alimentação bivolt (**BC2x**), capaz de fazer controle de máquinas por saída tiristorizadas (8A) entre outras funções.

Aplicações: Controle de pressão em ambientes. Ex.: Salas cirúrgicas, salas de isolamento, salas laboratoriais, etc.

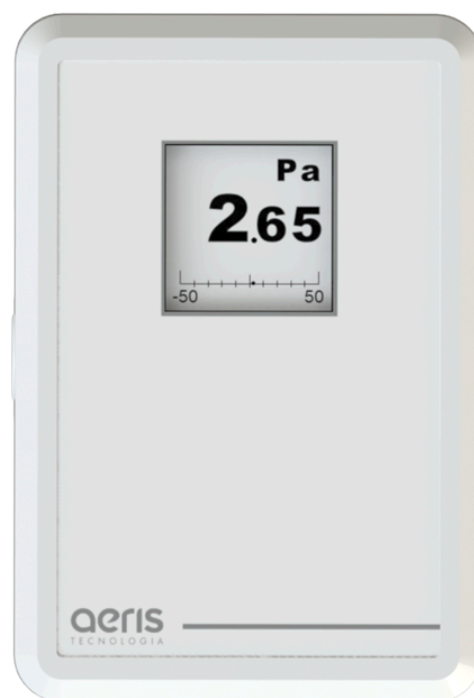

Assim como toda a linha de transmissores possui saída 0-10V proporcional ou com controle PID, opcionais como Comunicação Wifi e Serial (Modbus/BACnet), Display, Relé, Entrada NTC, Entrada Digital, entre outros, consulte a tabela de modelos para formatar seu produto.

Especificações

Range	-500 a 500 PA.	Saída Analógica ²	0-10V ou 4-20mA
Precisão	±3% da leitura	Comunicação Serial ²	Bacnet/Modbus
Consumo	1,1 W	Sem fio ²	Wi-Fi 2,4GHz
Display ²	E-Ink 1.54 polegadas	Entradas ²	Analog/NTC/Digitais

MODELOS BXXX

Alimentação	100 - 240VAC	Relé ²	Máx. 5A/240Vac.
-------------	--------------	-------------------	-----------------

MODELOS TXXX

Alimentação	12 - 36VDC / 17 - 26VAC ¹	Relé ²	Máx. 1 A/24Vac.
-------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------

¹Para versões com relé, alimentar com 24 Vac/dc ±10%. ²Funções opcionais, consulte tabela de SKU;

2. Diferenciais

- **PROGRAMAÇÃO HORÁRIA**
Defina cronograma semanal de funcionamento dos dispositivos
- **MÚLTIPLOS SENSORES**
Monte seu produto. Um dispositivo, múltiplas medidas.
- **ALARMES DE FUNCIONAMENTO**
Defina feedback de funcionamento com limiares de medidas e temporização, para gerar alarmes automáticos.
- **INTEGRAÇÃO**
Comunicação com qualquer sistema supervisório
- **OTA**
Atualização “Over The Air”
- **INTEGRAÇÃO ENTRE DISPOSITIVOS**
Utilize qualquer medida, alarme ou prog. horária de outro dispositivo Aeris para uma expressão matemática ou saída analógica/digital
- **EXPRESSÕES MATEMÁTICAS**
Combine variáveis dos dispositivos para gerar lógicas de funcionamento de saídas analógicas/digitais.
- **MÚLTIPLOS ACESSOS**
Calibre ou configure qualquer parâmetro do dispositivo pelo Access Point do transmissor ou pela rede via MQTT.

OPCIONAIS

- MEMÓRIA DE MASSA
- 2 SAÍDAS ANALÓGICAS(AO)
- 5 ENTRADAS DIGITAIS(DI)
- SERIAL BACNET/MODBUS
- NBIOT
- 2 ENTRADAS ANALÓGICAS

3. Ligações Elétricas


A plataforma de transmissores da Aeris permite centenas de combinações de funcionalidades/SKU. Abaixo estão os diagramas elétricos organizados por função. Consulte o SKU para identificar as funcionalidades do seu produto.

3.1 - Linha Txxx - 24Vac/dc

SKU: Txxx-00000

Sem entradas e saídas


Utilizado apenas como monitoramento e envio de dados por wifi, ou indicador de dados recebidos por wifi.

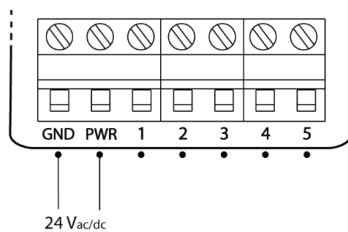

SKU: Txxx-ABxxx

Saídas analógicas Tensão/Corrente


Faixa de operação 0-10V (A) ou 4-20mA (B), calibrável e configurável. Proteção por fusível resetável. Limites da carga: Tensão (A) $Z > 250\Omega$ Corrente (B) $Z < 750\Omega$

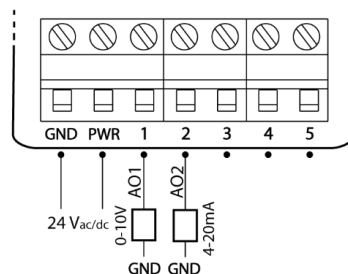

SKU: Txxx-xxCRR

Saídas digitais


Relé com 24Vac/1A. Possível o uso de borne com comum compartilhado para 2 relés. Set-point configurável. Relé 220V possível por solicitação no orçamento.

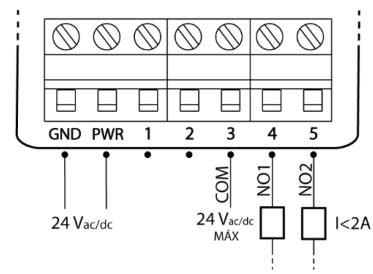

SKU: Txxx-11xxx

Entradas analógicas


Faixa de operação 0-10V calibrável. Impedância interna de 22,6k Ω .

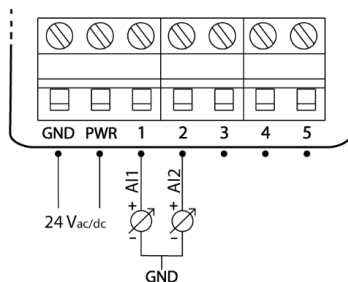

SKU: Txxx-TTxxx

Entradas termistor


Curvas configuráveis para qualquer NTC.

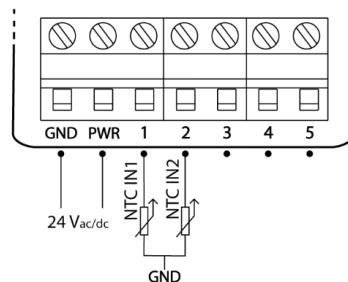

SKU: Txxx-xx22x

Saída NTC


Conexão de 1 NTC, ambiente ou duto. Os 2 terminais do NTC ficam disponíveis no borne 3 e 4. Código 22 - 10k Tipo II. Código 33 - 10k Tipo III. Código 44 - 20k.

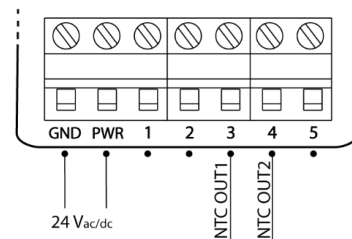

SKU: Txxx-SSxxx

Comunicação serial


Até 1 par RS-485. Disponíveis nos bornes 1 e 2. Protocolo Modbus RTU e BacNET MSTP.

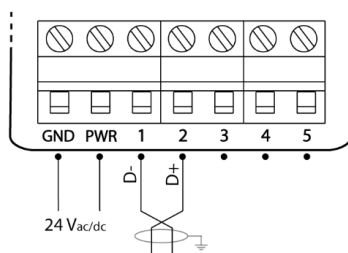

SKU: Txxx-DDDDD

Entrada digital

Até 5 entradas digitais contato seco. Disponíveis nos bornes 1 a 5. Funcionamento por estado, pulso ou contador, configurável.

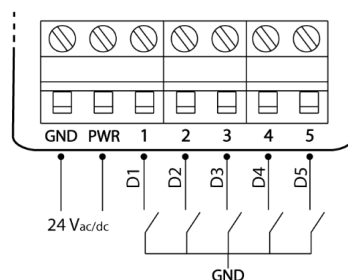


Exemplo

SKU: Txxx-AACRD

2 Saídas analógicas - Tensão

1 Saídas digital

1 Entrada digital

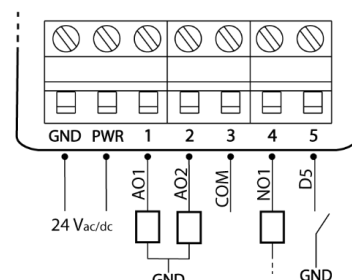


3.2 - Linha Bxxx - 100-240Vac

SKU: **Bxxx-xxxxP**

Controle de Potência


Saída de tensão tiristorizada programável.
Disponível apenas no borne 5. Máximo 8A.

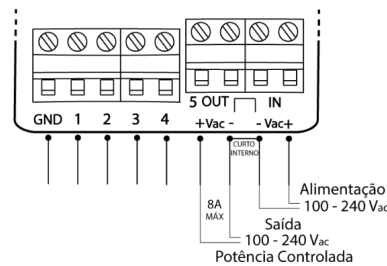

SKU: **Bxxx-xxCRx**

Saída Digital - Relé


Uma saída digital por relé, programável,
normalmente aberta, disponível no borne 3 e 4. Tensão máxima de chaveamento 250V, 5A.

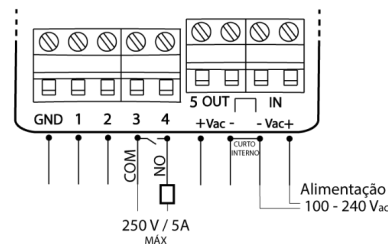

SKU: **Bxxx-SSxxx**

RS-485 Modbus/Bacnet


Até 1 par RS-485. Disponíveis nos
bornes 1 e 2. Protocolo Modbus RTU e
BacNET MSTP.

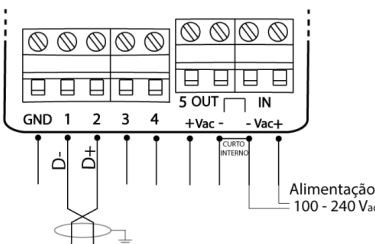

SKU: **Bxxx-IIxxx**

Entrada Analógicas


Até 2 entradas analógicas. Disponíveis nos
bornes 1 e 2. Faixa de operação 0-10V
calibrável.

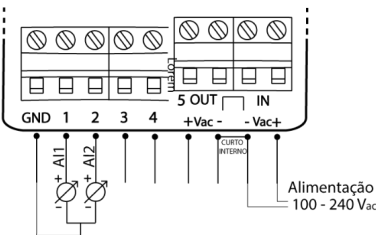

SKU: **Bxxx-TTxxx**

Entrada Termistor


Até 2 entradas termistores. Disponíveis nos
bornes 1 e 2. Curvas configuráveis para
qualquer NTC.

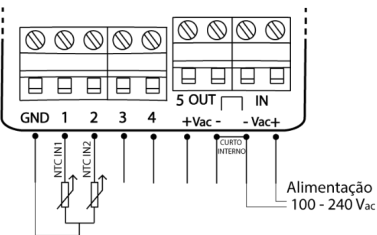

SKU: **BSCx-xxLGx**

LED Infravermelho


Até 1 saída de controle de LED
Infravermelho para controle de ar
condicionado, disponíveis nos bornes 3
e 4..

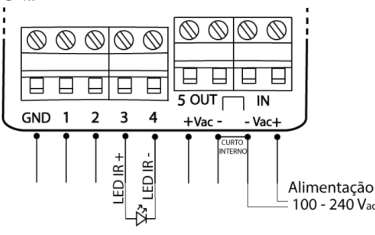

SKU: **Bxxx-DDxxx**

Entrada Digital


Até 2 entradas digitais contato seco.
Disponíveis nos bornes 1 e 2. Funcionamento
por estado, pulso ou contador, configurável.

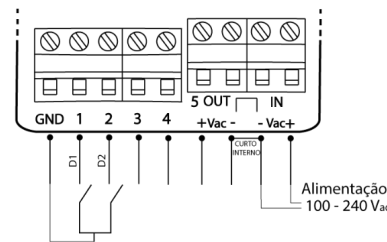

SKU: **Bxxx-AAxxx**

Saída Analógica

Até 2 entradas digitais contato seco.
Disponíveis nos bornes 1 e 2. Funcionamento
por estado, pulso ou contador, configurável.

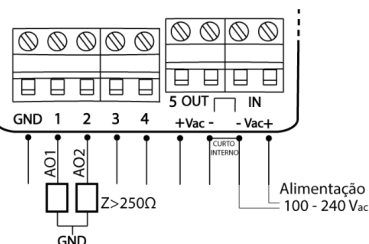

4. Configurações

As configurações e calibrações podem ser acessadas de diversas formas, descritas a seguir.

4.1 Interface Web/Aplicativo, LED e botão

O acesso à interface web é realizada via navegador, sem a necessidade de instalação de aplicativo. O passo-a-passo para acesso pode ser visto [nesse vídeo](#).

O Manual de Operação pode com a descrição da Interface Web, LED de Status e funções do botão pode ser acessado [neste link](#).

4.2 Modbus/Bacnet

Os dispositivos que possuem comunicação RS-485 podem ser configurados pelo respectivo protocolo. O acesso a cada configuração pode ser verificado nas respectivas [tabelas de registradores](#).

As configurações de endereço e *baudrate*, por segurança, necessitam de um comando Restart após a modificação. Outros comandos de configuração possuem efeitos imediatos.

4.3 Wifi - MQTT

Para os dispositivos com opcional wifi, é ainda possível monitorar e configurar via mensagens MQTT. A descrição dos comandos pode ser consultada no [Manual MQTT](#).

5. RS-485


Os transmissores Aeris possuem protocolo BACnet MS/TP e Modbus RTU via RS-485 como opcional.

As configurações de endereço e *baudrate* podem ser acessadas via Interface Web, serial Bacnet/Modbus ou por WIFI (MQTT). Por segurança essas configurações necessitam de um comando Restart após a modificação. Outros comandos de configuração possuem efeitos imediatos.

Configurações Serial	
Parâmetro	Valor
Baudrate	9600 - 115200 bps
Paridade	Sem paridade


Endereço Modbus	1 - 247
Endereço Bacnet	32 - 127

Ligação elétrica recomendada:

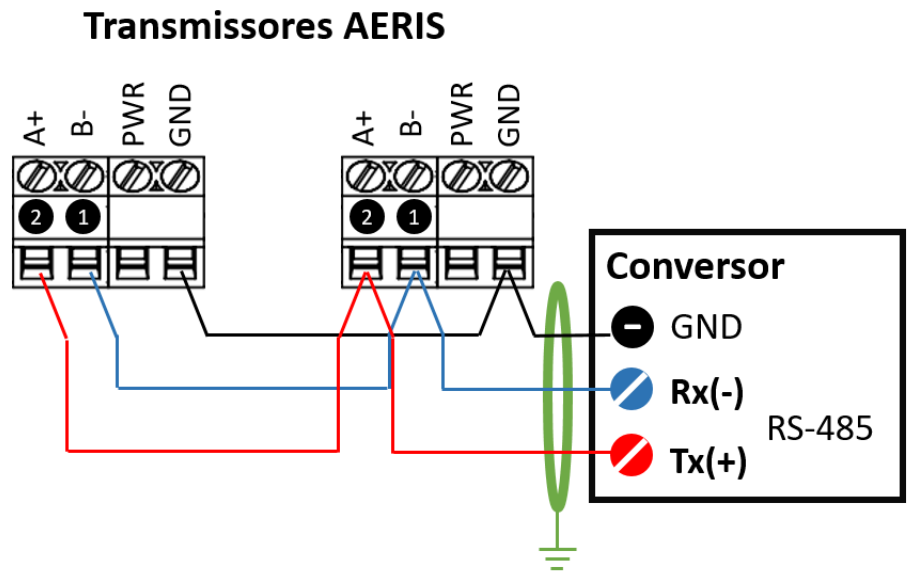


6. Dimensões

- CAIXA AMBIENTE MODELO **TUPA**

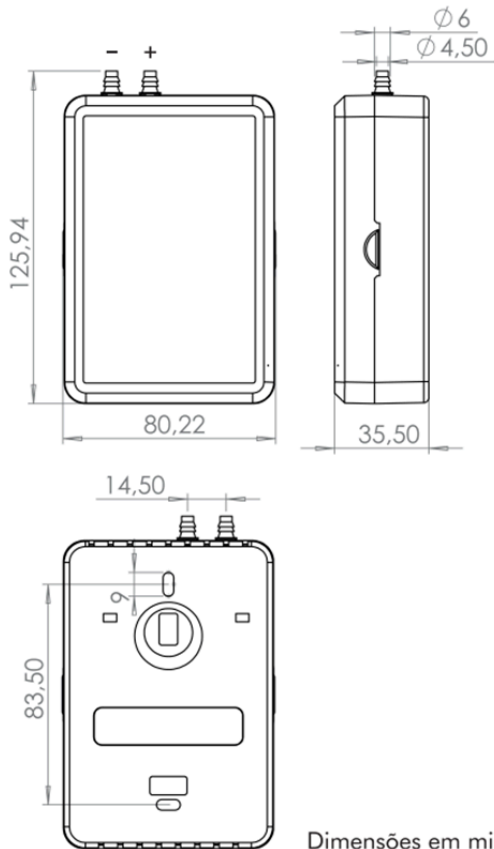


Dimensões em milímetros.

- CAIXA IP65 AMBIENTE MODELO **TUPM**

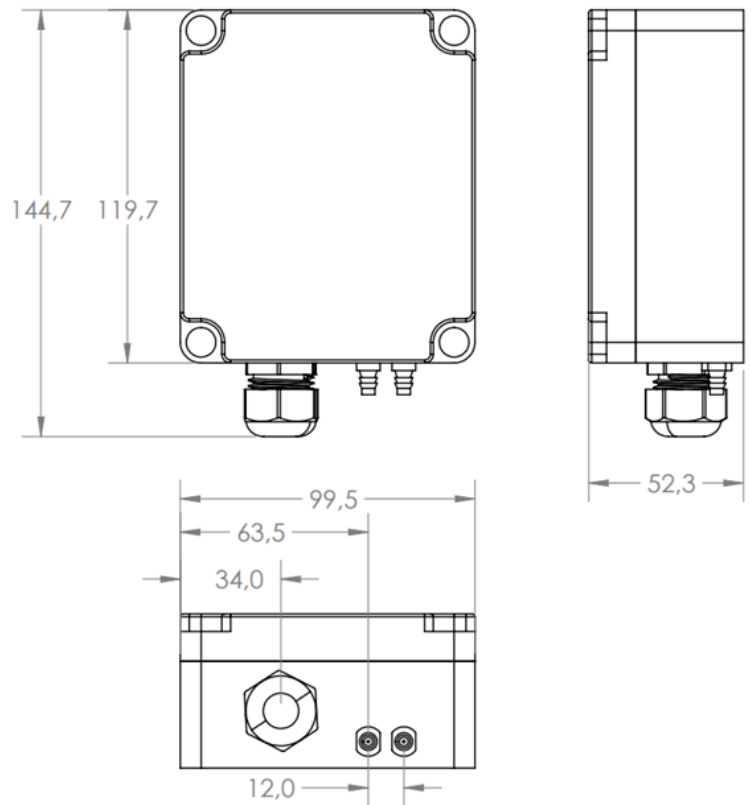

7. Acessórios

Acompanha 2m de mangueiras 3/16" de 1mm de parede, 2 pitots para tomada de pressão e 4 parafusos para fixação dos pitots.

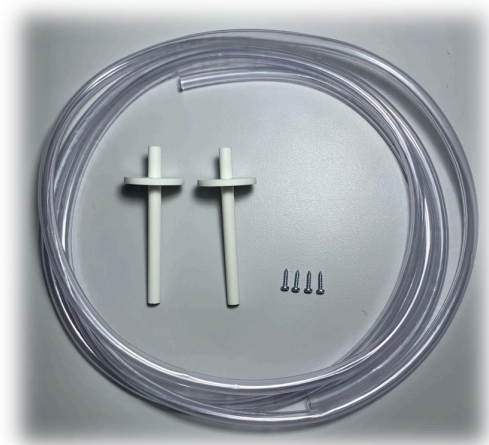

8. Modelos

LINHA COMPLETA DE TRANSMISSORES														
Exemplo	T	00	A	-	S	S	T	0	A	-	0	-	WW	RS-485 + 1 NTC IN +1 AO + WIFI
Linha	T			-						-		-		Transmissor - 24Vac/dc
	B									-		-		Transmissor Bivolt - 100-240 Vac
Série		00		-						-		-		Sem sensor / Conversor
		TE		-						-		-		Temperatura
		HU		-						-		-		Umidade
		C2		-						-		-		Dióxido de Carbono (CO2)
		CO		-						-		-		Monóxido de Carbono (CO)
		TV		-						-		-		VOC - Compostos Org. Vol. Totais
		LP		-						-		-		Low Pressure (Duto de ar)
		UP		-						-		-		Ultra Low Pressure (Ambiente)
		NS		-						-		-		Noise / Ruído
		LX		-						-		-		Lux / Iluminação
		N2		-						-		-		Dióxido de Nitrogênio (NO2)
		OZ		-						-		-		Ozônio O3
		S2		-						-		-		Dióxido de Enxofre (SO2)
	T	PM		-						-		-		Material Particulado (PM1, 2.5, 10)
		SC		-						-		-		Split Control / Controle por IR
		FW		-						-		-		Flow / Vazão de Ar
	PX		-						-		-		Proximidade / Nível de papel	
Invólucro			A	-						-		-		Ambiente
			M	-						-		-		Ambiente IP65
			D	-						-		-		Duto

			T	-					-		-		Duto IP65
			X	-					-		-		Área Externa para gases
Borne 1 ao 5				-	0	0	0	0	0	-		-	Sem Função
				-	A	A	A	A	A	-		-	Saída Analógica 0-10V
				-	V	V	V	V	V	-		-	Saída Analógica - VAV 0-10V
	T			-				K	K	-		-	Saída Triac
	T			-	B	B	B	B	B	-		-	Saída Analógica 4-20mA
	B			-					P	-		-	Saída com controle de potência 8A
				-			C			-		-	Comum Relés
				-			C	R	R	-		-	N.A. Relés ₁
				-	D	D	D	D	D	-		-	Entrada Digital
				-	T	T	T	T	T	-		-	Entrada Termístor
				-	I	I	I	I	I	-		-	Entrada Analógica
				-	S	S				-		-	RS-485 (modbus/bacnet)
				-	Z	Z	Z			-		-	RS-232 (ABNT/CODI)
				-			2	2		-		-	NTC 10K Tipo 2
				-			3	3		-		-	NTC 10K Tipo 3
				-			4	4		-		-	NTC 20K
Opcionais				-						-	0	-	Sem Opcionais
				-						-	E	-	Display
				-						-	H	-	Umidade + Temperatura
				-						-	V	-	VOC + Umid. + Temp.
				-						-	L	-	Luxímetro
				-						-	N	-	Ruído
				-						-	C2	-	CO2
				-						-	M	-	CO
				-						-	P	-	Proximidade

				-						-	B	-		Buzzer
				-						-	D	-		Botões para Set Point - Termostato
											X			LED frontal ₃
Extras				-						-		-	WW	Wi-Fi
				-						-		-	NB	NBloT
	T			-	0	0	0	0	0	-		-	WB	Bateria
				-						-		-	M	Memória de Massa

¹ Um ou dois relés, mesmo comum.
² Termistor é referenciado no GND.
³ Por padrão o LED frontal é incluso no CO2, sem necessidade de inclusão no SKU.

"Incorpora produto homologado pela Anatel com o número 02152-20-11541"

De acordo com a Resolução Anatel nº 680/2017: "Este produto não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".



CONTATO

contato@aeristecnologia.com

(16) 3415-4857

Rua Miguel João, 940, Jardim Bandeirantes

São Carlos/SP CEP: 13562-180

